

# Pintahälytin KM 29

## Tekniset tiedot

KM29 pintahälytintä käytetään yhdessä pintavipan kanssa varoittamaan pinnannoususta altaissa, säiliöissä ja pumppukaivoissa. Hälytys annetaan sekä valo- että äänisignaalina. Pintahälyttimeen voi kytkeä ulkoisen hälytyslaitteen.


## Asennus


Syöttöjännitteen sekä pintavipan ja ulkoisen hälytyslaitteen kytkentä tapahtuu alla olevan kytkentäkaavion mukaisesti.

## Tärkeää

Pintahälytintä ei voida pitää täydellisenä suojana jos vesivahinkovaara on olemassa.



- 2 Pintavippa
- 3 Pintavippa
- 4 Syöttö nolla
- 5 Syöttö vaihe
-  Maadoitus

- 1 C11 - Nivävippa
- 2 C12 - Nivävippa
- 3 N - Inkommande nolla
- 4 L - Inkommande fas
- 5 C13 - utag externt larm
- 6 C14 - utag externt larm
-  Jord


## Tuoteseloste

### Sähkö tiedot

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Syöttöjännite:</b>   | 230 V                   |
| <b>Kytkenätoiminto:</b> | 1 napainen vaihtokytkin |
| <b>Suojausluokka:</b>   | IP 65                   |

### Yhteystiedot

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>E.M.S. Tekniska OY</b> | <b>Phu +358-19-36281</b>  |
|                           | <b>Fax +358-19-343841</b> |
| <b>Sauvonrinne 19</b>     | <b>ems@emspump.fi</b>     |
| <b>08500 LOHJA</b>        | <b>www.emspump.fi</b>     |

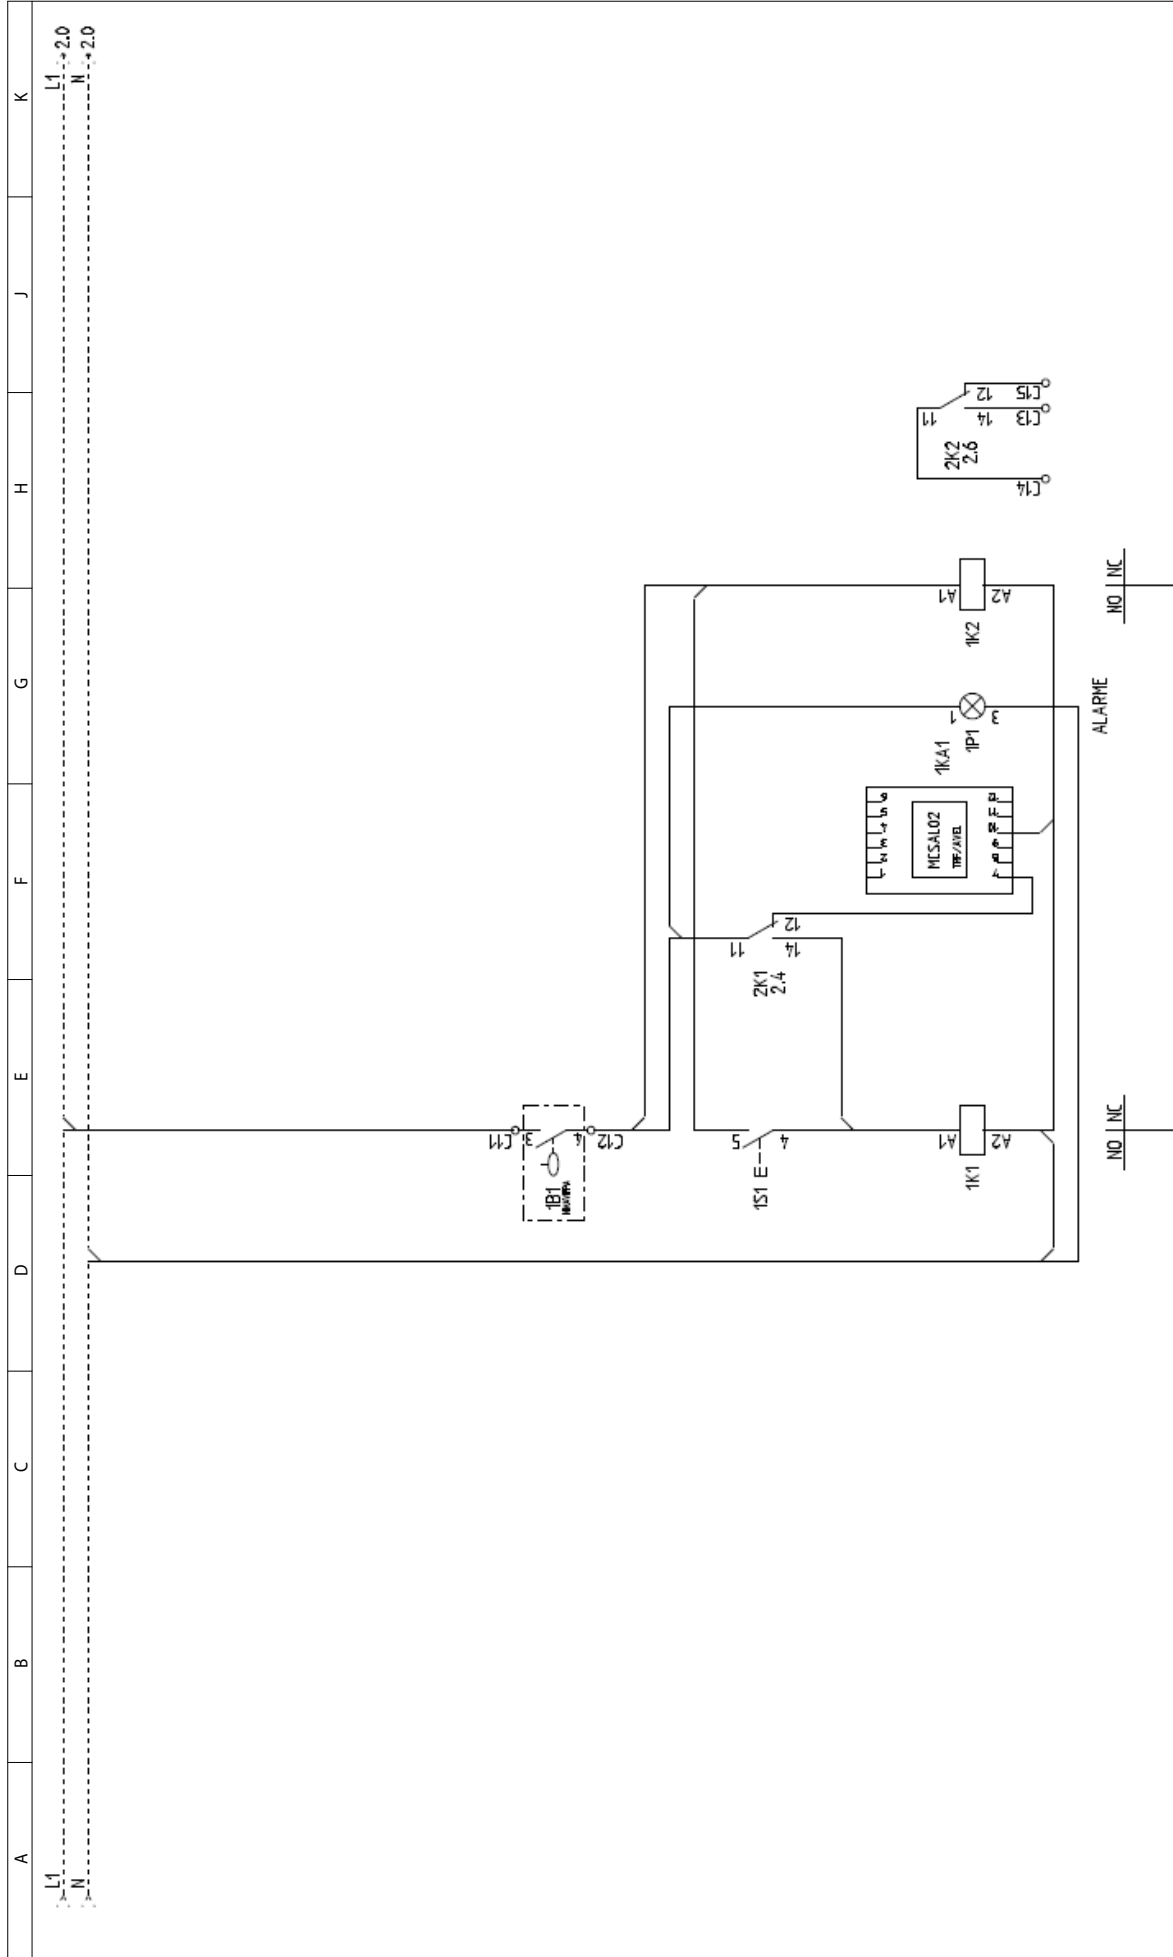

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |   |      |   |      |      |      |      |    |          |          |        |         |       |        |   |               |    |        |         |         |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|----------|---|------|---|------|------|------|------|----|----------|----------|--------|---------|-------|--------|---|---------------|----|--------|---------|---------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L1<br>2.0 | N<br>2.0 | 1 | BLAD | 1 | O.H. | O.H. | O.H. | O.H. | A* | 10-09-16 | 10-09-16 | UTGÅVA | RITN.NR | KM 29 | E.M.S. | E.M.S. Teknik AB<br>Ripavägen 79, 296 91 Åhus<br>Tel. 044-242 242, www.emspump.se | Larm<br>KM 29 | CE | ALARME | NO   NC | NO   NC |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |   |      |   |      |      |      |      |    |          |          |        |         |       |        |   |               |    |        |         |         |